

*Telefonica*

---

# Especificaciones Técnicas


SEPTIEMBRE 2016



01



**Requerimientos externos para  
instalación de Red FTTx**

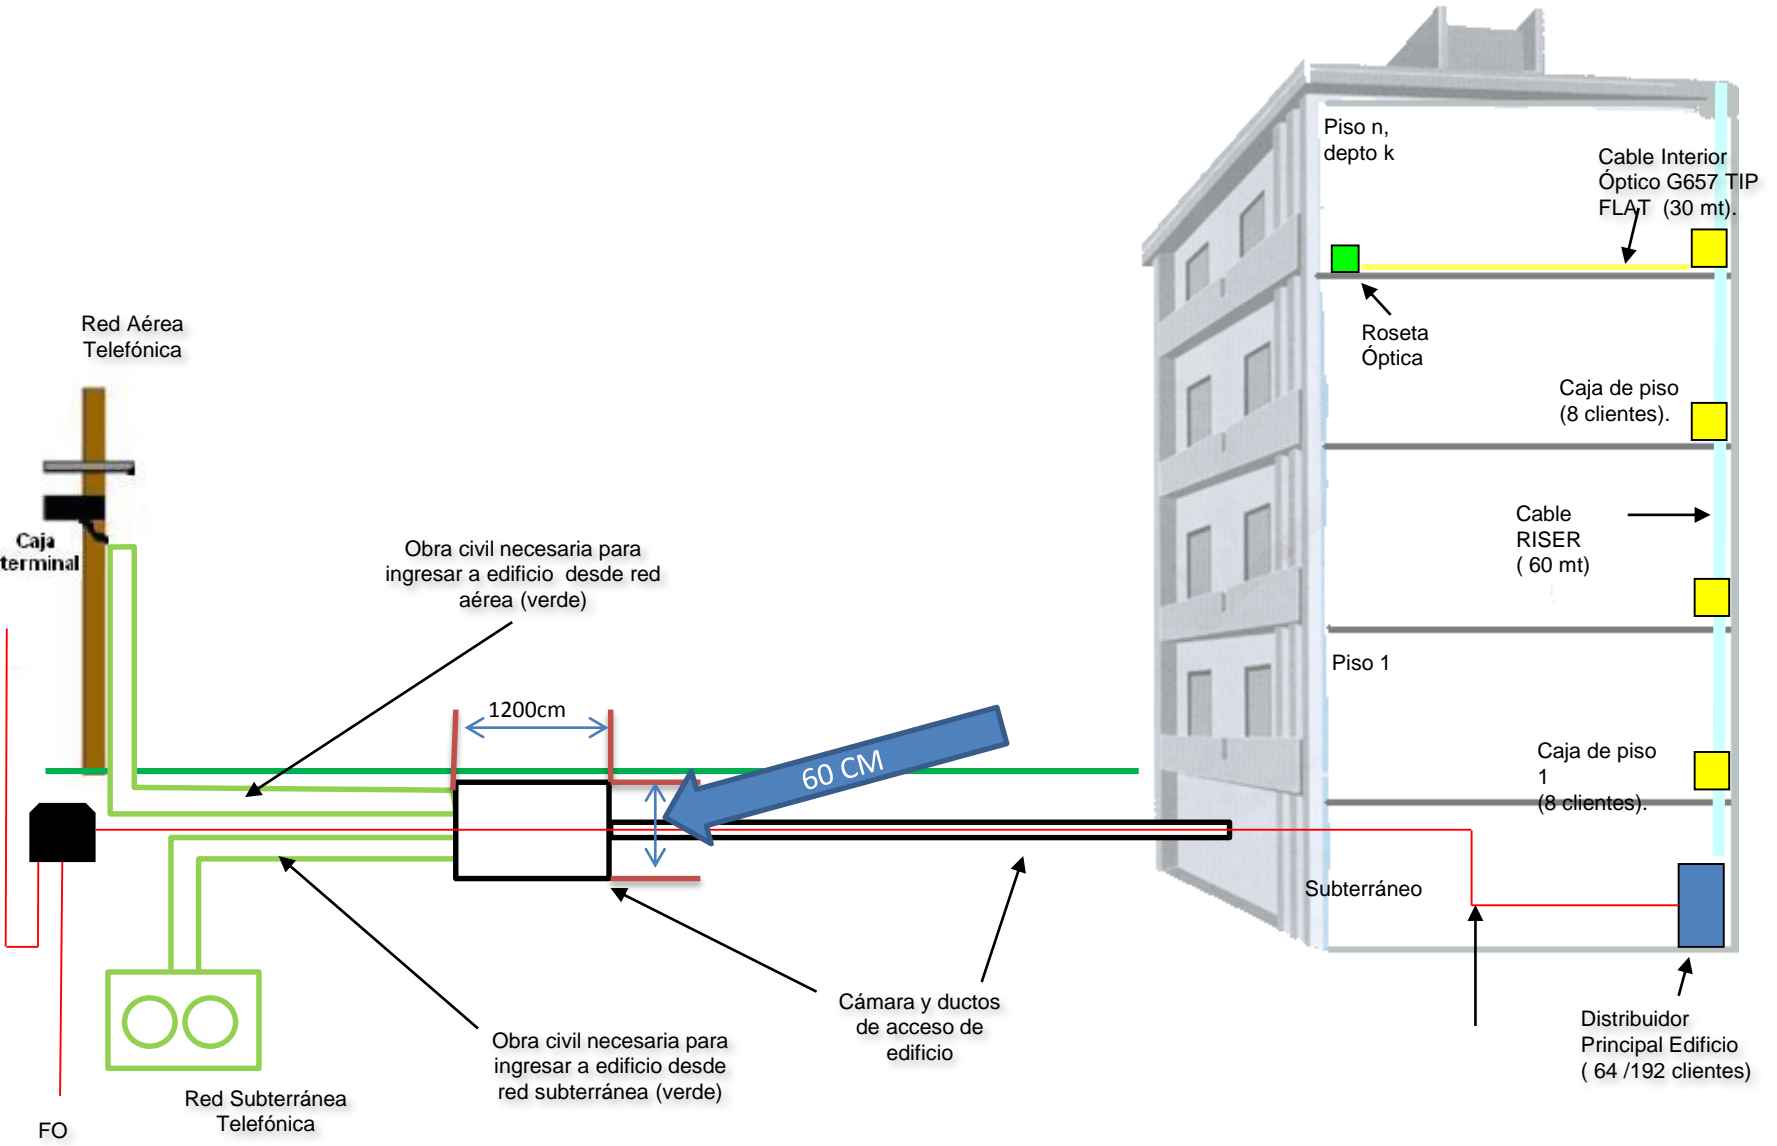

Red Aérea Telefónica

Caja terminal

Obra civil necesaria para ingresar a edificio desde red aérea (verde)

1200cm

60 CM

Obra civil necesaria para ingresar a edificio desde red subterránea (verde)

Cámara y ductos de acceso de edificio

Piso n, depto k

Cable Interior Óptico G657 TIP FLAT (30 mt).

Roseta Óptica

Caja de piso (8 clientes).

Cable RISER (60 mt)

Piso 1


Caja de piso 1 (8 clientes).

Subterráneo

Distribuidor Principal Edificio (64 /192 clientes)

FO

Red Subterránea Telefónica

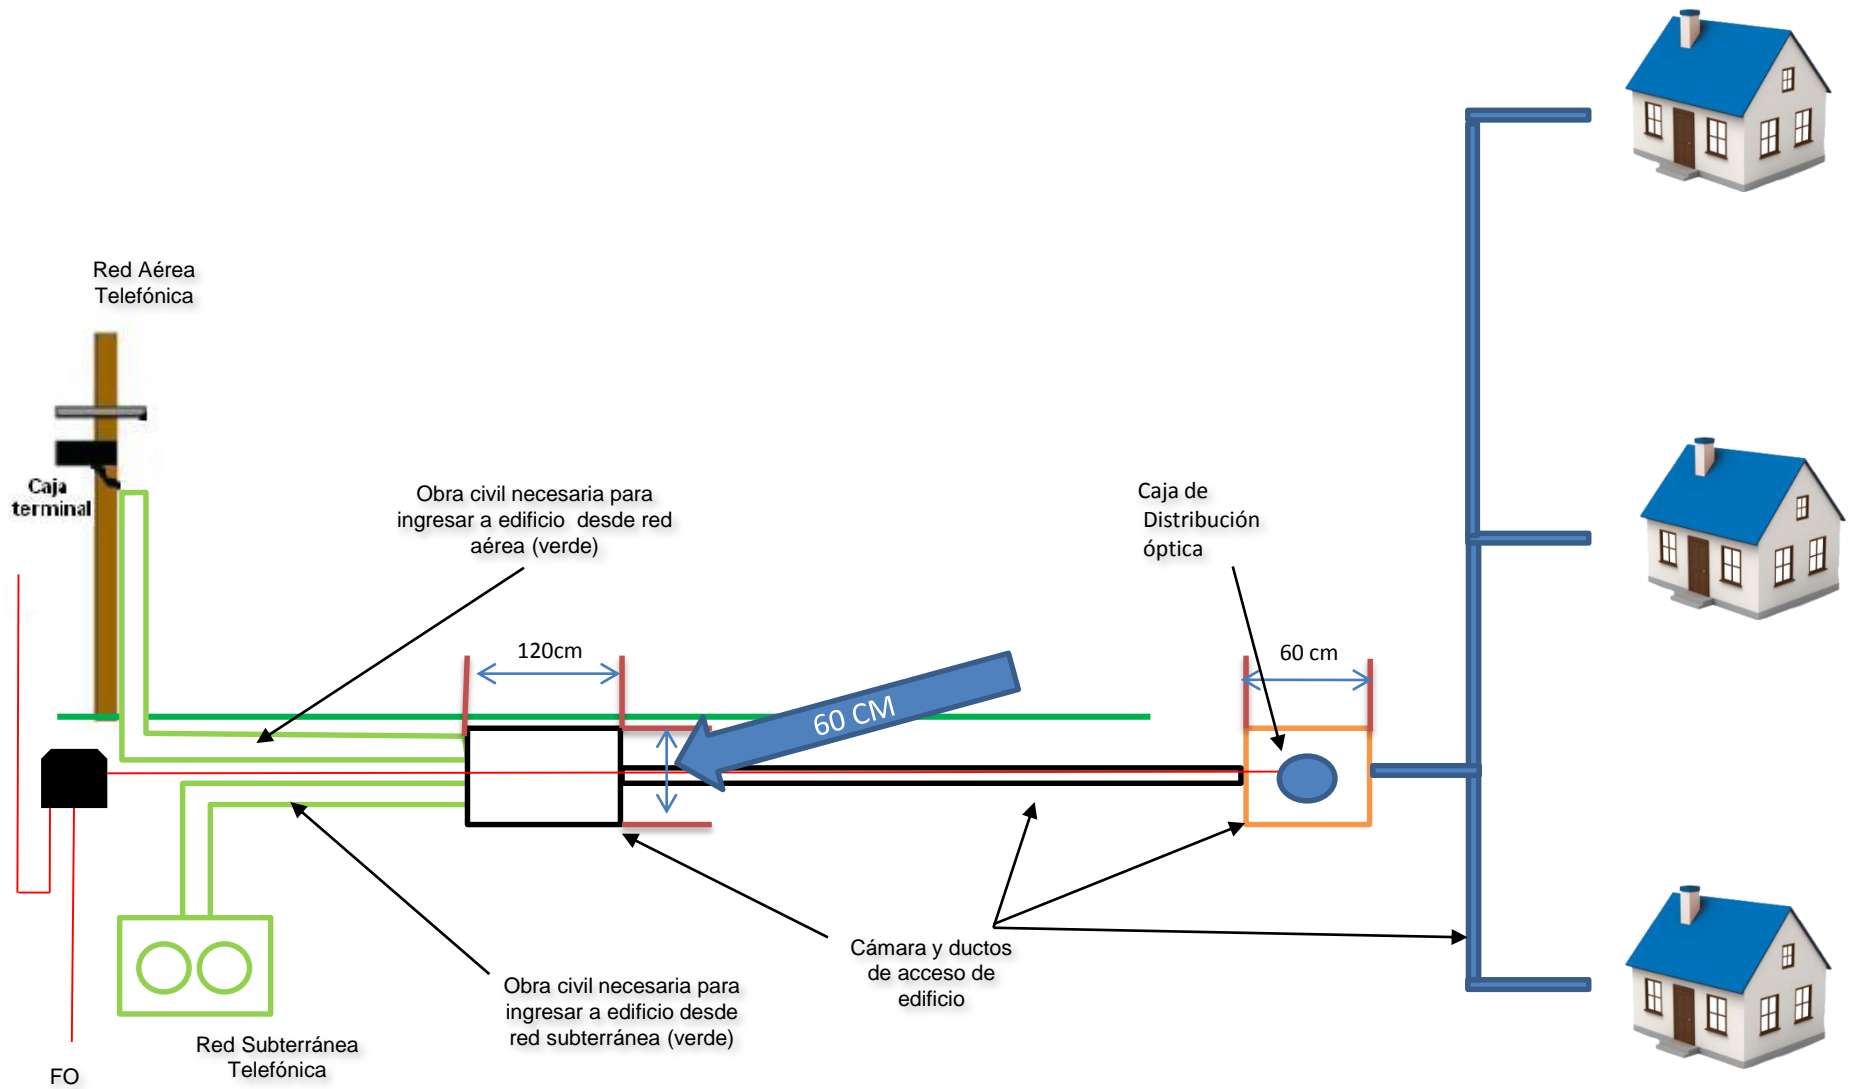


02





**Requerimientos internos para  
instalación de Red FTTx**

# Y para los edificios necesitamos...

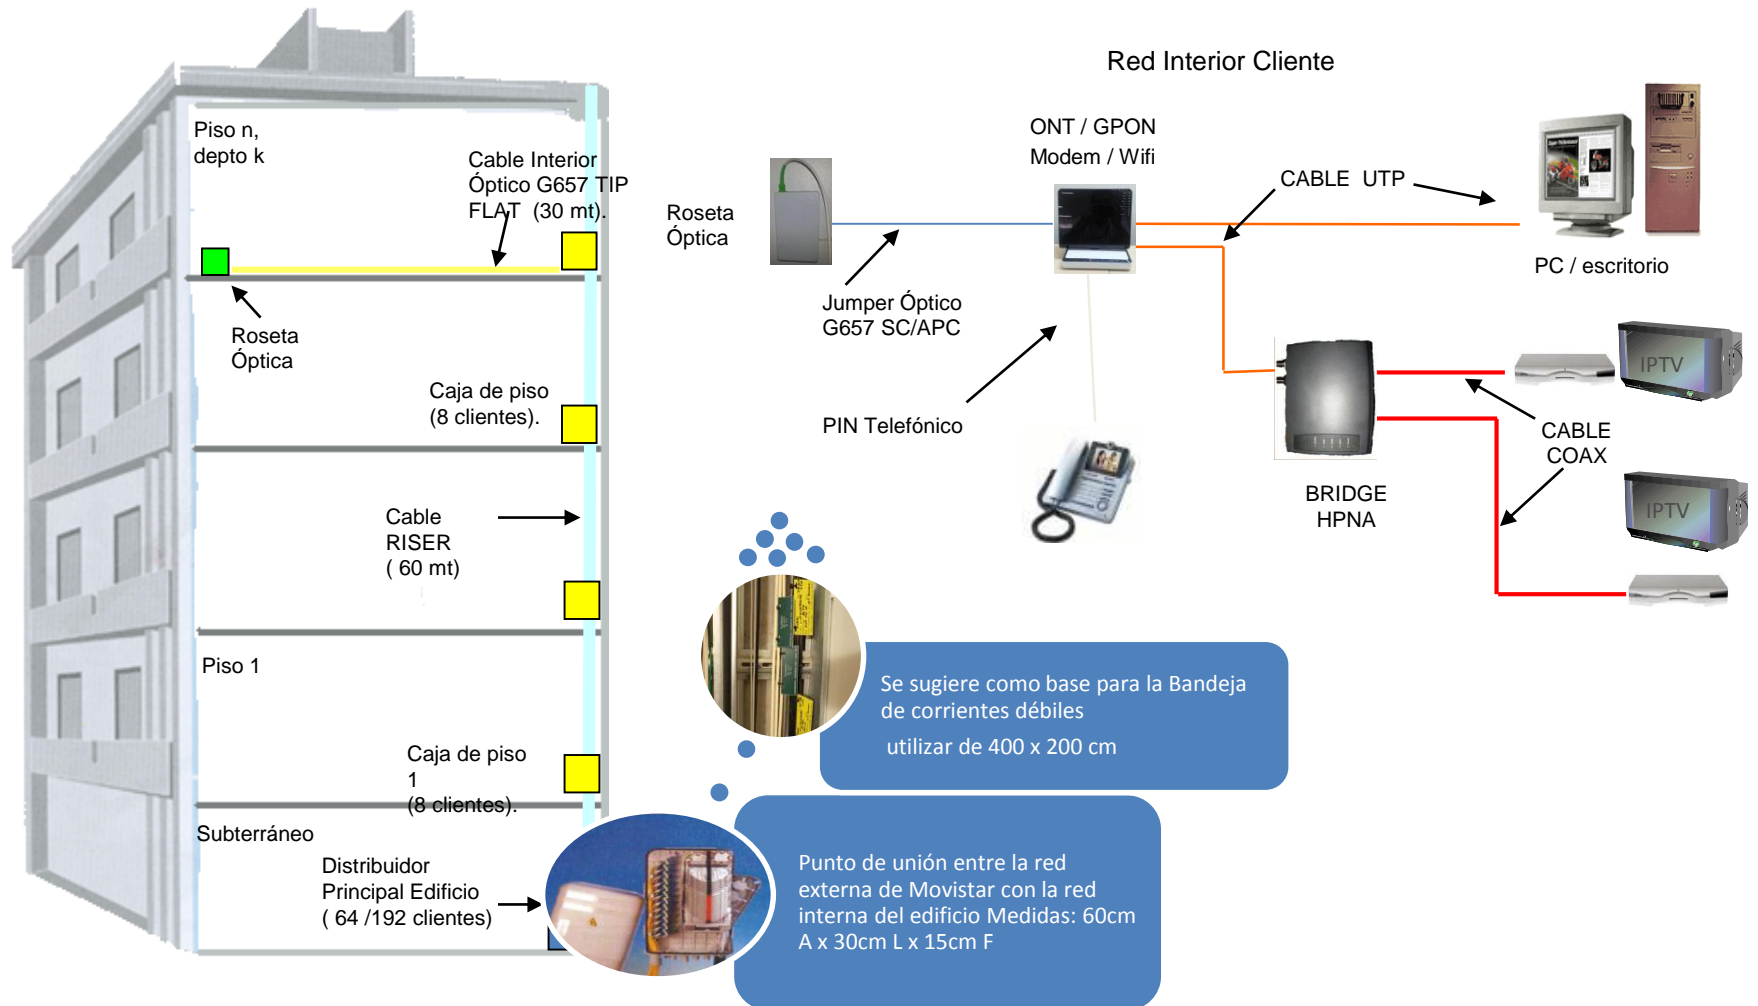

# Como llegamos al cliente...

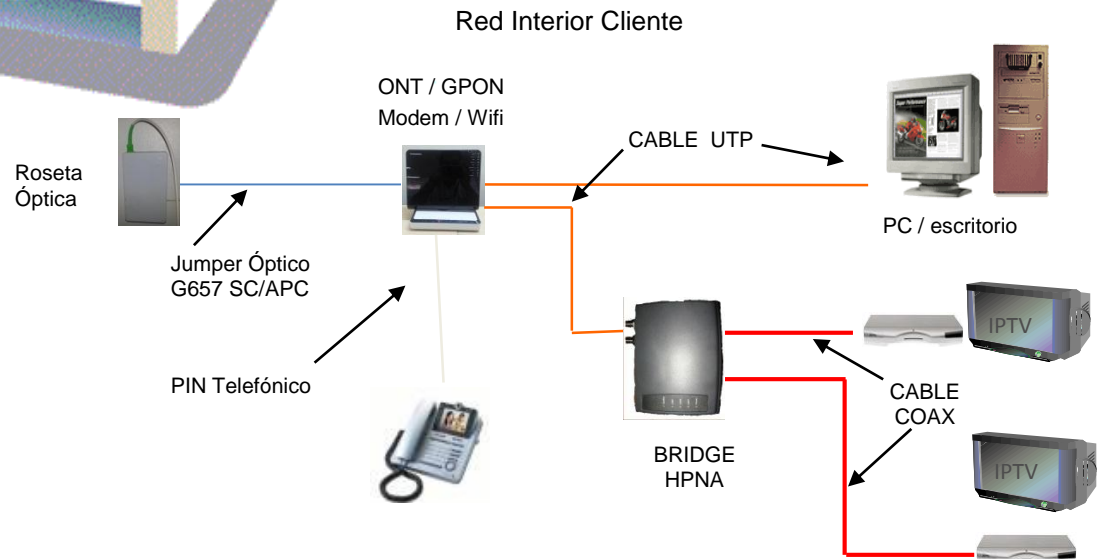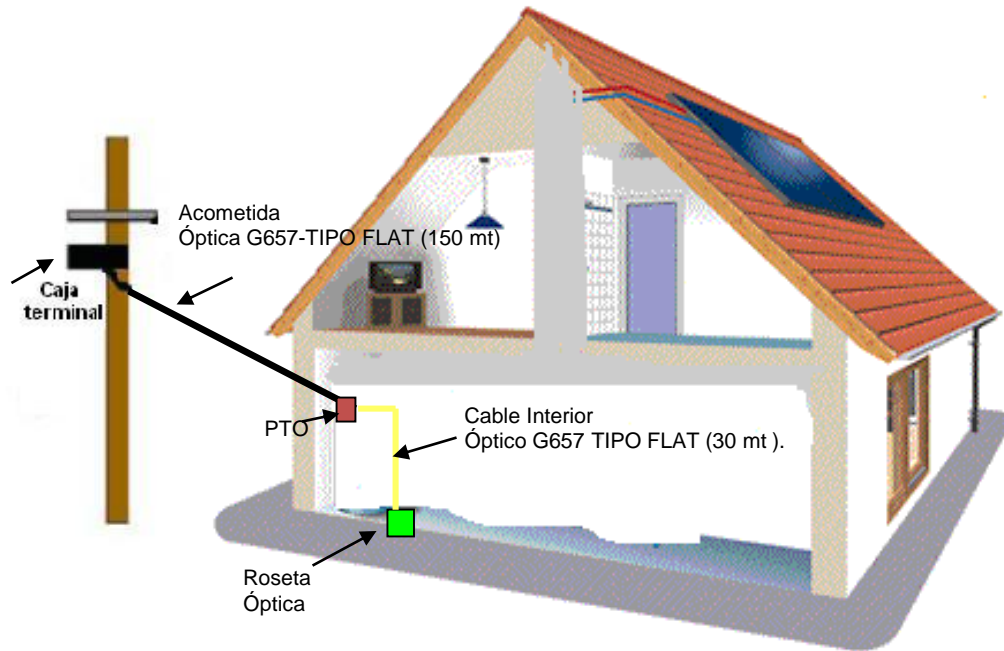

*Telefonica*

---

